



## Divermite - Resolução de Problemas

Realize sempre estas verificações antes de entrar em contacto com a Diversey

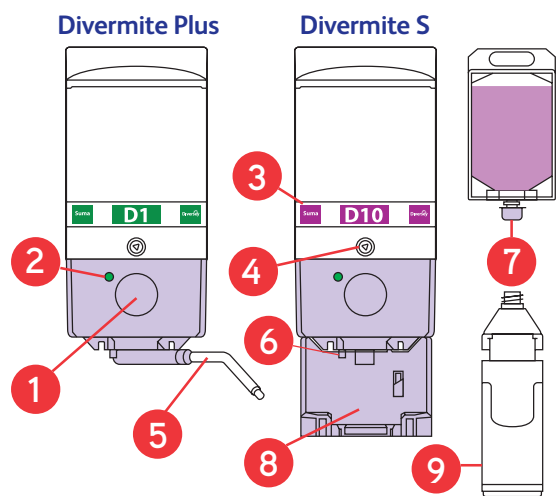


1. Botão de Doseamento
2. Indicador de 'Bomba Preparada'
3. Rótulo do Produto
4. Fecho da Tapa
5. Bocal de Doseamento do produto
6. Tubo de Drenagem
7. Bolsa de Produto
8. Suporte do frasco
9. Frasco (para utilização com o modelo Divermite S)

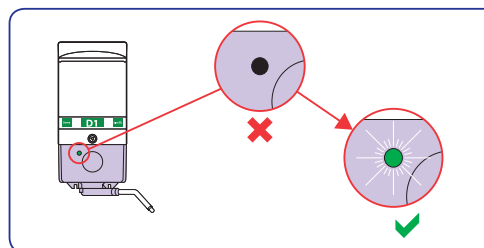

### Verificar o Indicador de Bomba Preparada

Garantir que o Indicador verde de 'Bomba Preparada' (2) está visível antes de dosear.


O Indicador de 'Bomba Preparada' pode levar até (aprox) 90 segundos a aparecer, após o doseamento. Se não aparecer após este tempo, verificar a Bolsa de Produto (7) e o encaixe da Bolsa, como se descreve abaixo.

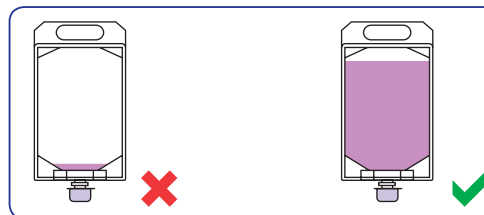


### Verificar o Produto

Confirmar que a Bolsa de Produto (7) não está vazia.

Fazer sempre a substituição por uma Bolsa de Produto igual.

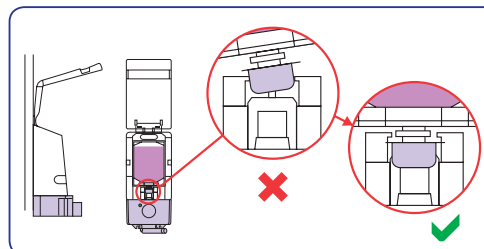

Verificar se a Bolsa está corretamente encaixada. Fazer pressão para baixo, até ouvir um clique. Se a Bolsa não estiver corretamente encaixada, o Botão de Doseamento (1) pode não voltar à sua posição original.

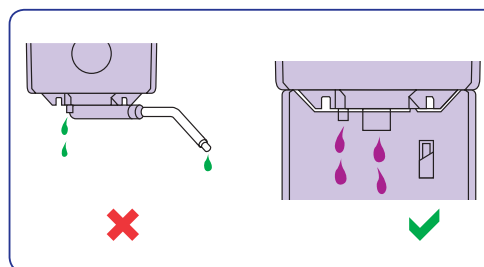

Verificar se o produto não pinga pelo Bocal de Enchimento (5) ou pelo Tubo de Drenagem (6). Se o produto pinga pelo Tubo de Drenagem, retirar a Bolsa de Produto (7) para ver se tem alguma fenda. Se o produto pinga pelo Bocal de Doseamento, contactar a Diversey.

**Se as indicações acima mencionadas não resolverem o problema, por favor contacte a Diversey ou o seu representante local.**